

- Условные обозначения:**
- T1 → - подающий трубопровод
 - T2 ← - обратный трубопровод
 - 1 - нумерация горизонтальных веток
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ - решетка в витражных конструкциях
 - ← - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125


- Примечание:**
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Отверстия 100x100 и менее приближаются по месту.
 - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (балконной стены) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (балконной стены) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - Все швы ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости Е30.
 - В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливается в количестве 2 штуки (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 - Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
 - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 - КИВ устанавливается на отк. 2,2м от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от окна-дверного проема по горизонтали.
 - Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-0B1.

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ

12.12.2019

Подпись: *[Signature]*

Схема комплекса

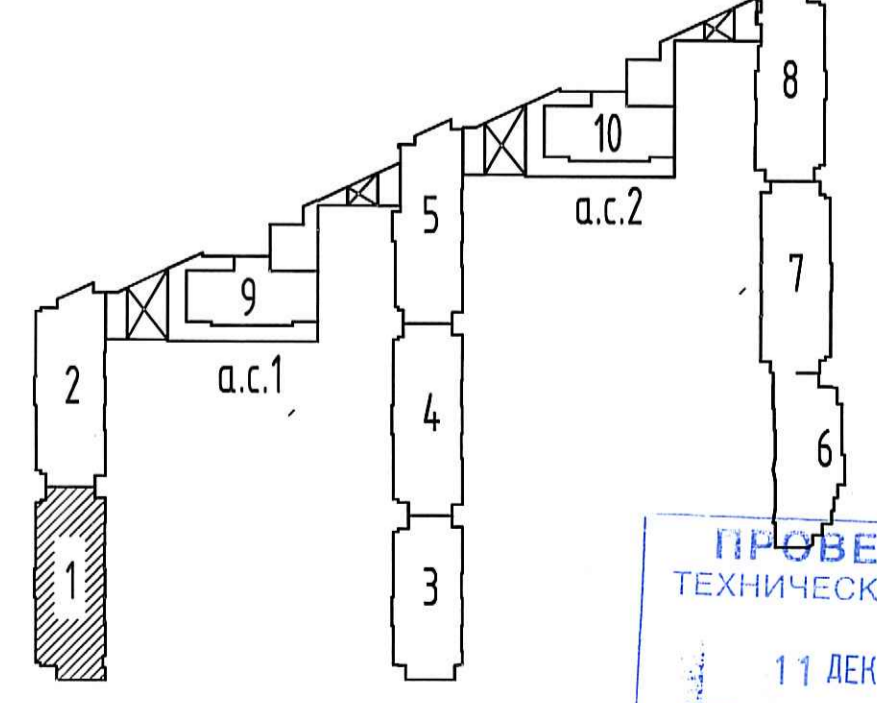

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11.12.2019
Подпись: *[Signature]*

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------------|--------|---------|---|---|-------------------------------------|------|--------|
| | | | | | 04/17 - 4 - 0B1 | | | | |
| | | | | | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Коммунальный проспект, участок 1 (западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78-34-004/281/1950. | | | | |
| Изм. | Кол-во | Лист | № док. | Подпись | Дата | Жилой комплекс | Стандия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 7 | |
| Л. спец. | Мильникова | <i>[Signature]</i> | | | 10.19 | Отопление и вентиляция. Секция 1. План 1б этажа. | ООО «Простор-ЛП» Санкт-Петербург | | |
| Разработал | Тонамарёв | <i>[Signature]</i> | | | 10.19 | | | | |
| Разработал | Петлицкая | <i>[Signature]</i> | | | 10.19 | | | | |
| Исполнил | Липатова | <i>[Signature]</i> | | | 10.19 | | | | |
| Н. контр. | Мильникова | <i>[Signature]</i> | | | 10.19 | | | | |