


- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
  - T2 — обратный трубопровод
  - ① — нумерация горизонтальных веток
  - — приточный клапан Air-Box Comfort
  - ▨ — решетка в витражных конструкциях
  - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

- Примечание:**
- Трубопроводы условно отнесены от стены.
  - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
  - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
    - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
    - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  - Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормированным пределом огнестойкости Е30.
  - В соответствии с Законом на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
    - горизонтально над балконной дверью;
    - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
    - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
  - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
  - КИВ устанавливается на отк. 2,2м от чистого пола (а/с), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
  - Данный проект рассматривать совместно с проектами 04/17-4-084, 04/17-4-085

**ПРОВЕРЕНО**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
11 ДЕК 2019  
СОТРУДНИК ТО

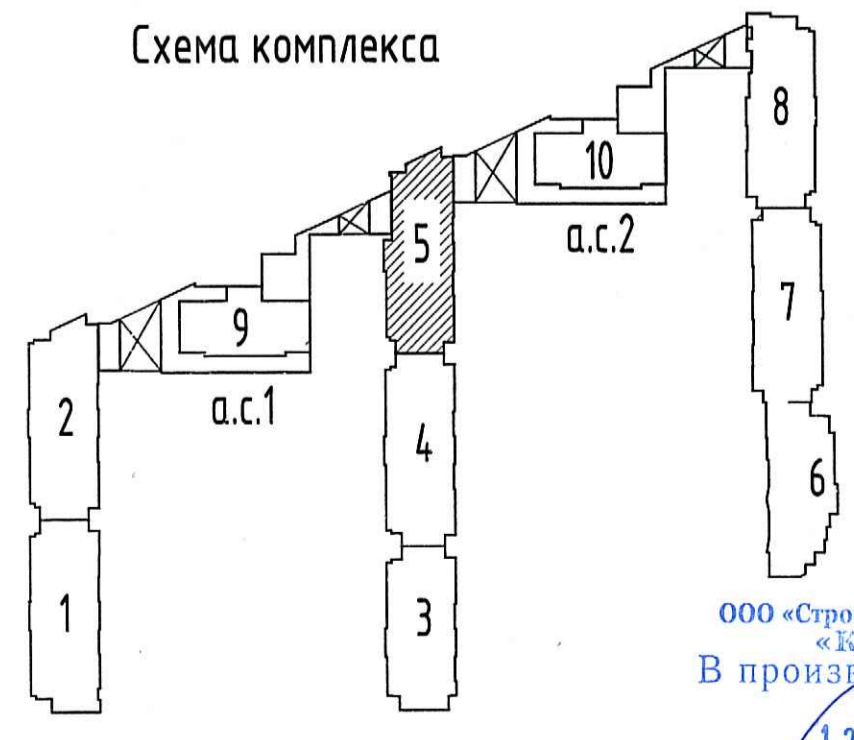

ООО «Строительная компания «Каминка»  
В производство работ  
12 ДЕК 2019

04/17-4-084-085		082	
Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями и/или пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г/ Санкт-Петербург, Командитский проспект, участок 1 (северо-западнее пересечения с рекой Коменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:0950.			
Жилой комплекс		Стандия	Лист
Отопление и вентиляция. Секция 5. План 22 этажа.		Р	30
г.л. спец.	Мильникова	12.19	
Разработал	Иономарева	12.19	
Разработал	Петлицкая	12.19	
Исполнил	Липатова	12.19	
Н. контр.	Мильникова	12.19	

Лист 1 из 30