


- Условные обозначения:**
- T1 → - подающий трубопровод
  - T2 ← - обратный трубопровод
  - - нумерация горизонтальных веток
  - - приточный клапан Air-Box Comfort
  - ▬ - решетка в витражных конструкциях
  - ↔ - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125
- Примечание:**

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Минимум полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следует руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом аэстности Е130.
6. В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штуки (при необходимости установки клапана КИВ) следующим образом:
  - горизонтально над балконной дверью;
  - при открывающемся окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
  - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру проводить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отк. 22м от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от окна-дверного проема по горизонтали.
9. Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-08А.

**ПРОВЕРЕНО**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
11 ДЕК 2019  
сотрудник ТО

Схема комплекса

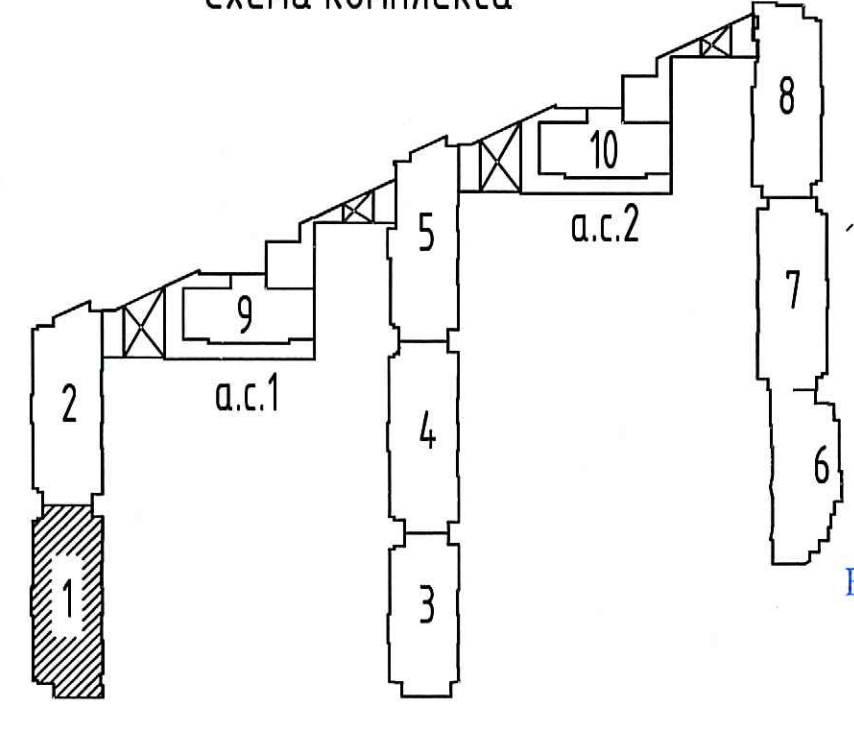

ООО «Строительная компания  
«БСК»  
В производство работ  
12 ДЕК 2019  
подпись

04/17 - 4 - 08А				
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Коммунальный проспект, участок 1 (угол западное пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:1950.				
Изм.	Кол.чт.	Лист	Издок.	Дата
Гл. спец.	Мильникова	10/19		10.19
Разработал	Понмарев	10/19		10.19
Разработал	Тетлишкая	10/19		10.19
Исполнил	Липатова	10/19		10.19
Н. контр.	Мильникова	10/19		10.19
Жилой комплекс			Стандия	Лист
Отопление и вентиляция.			Р	3
Секция 1. План 1 этажа.			ООО «Простор-Ль Санкт-Петербург	