



этаж	радиатор	n
8	С11-500-500	15
9-10	С11-500-600	15
С22-300-100 (2,5)		

на отк. 2,2 м от пола

- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - — — — — решетка в встраиваемых конструкциях
 - ← — — — — — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

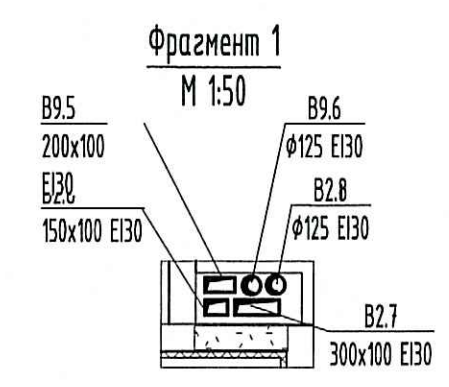

- Примечание:**
- Трубопроводы условно отнесены от ст.
 - Диаметры 100x100 и менее приближены к месту.
 - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 - При монтаже радиаторов систем отопления следует рекомендовать завод-изготовитель, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - Все шпатель ДВ и ДЛ выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости Е30.
 - В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук. При невозможности установки клапана (КИВ) следующий образец:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающейся окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающейся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 - Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
 - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 - КИВ устанавливается на отк. 2,2м от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
 - Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-08/19.

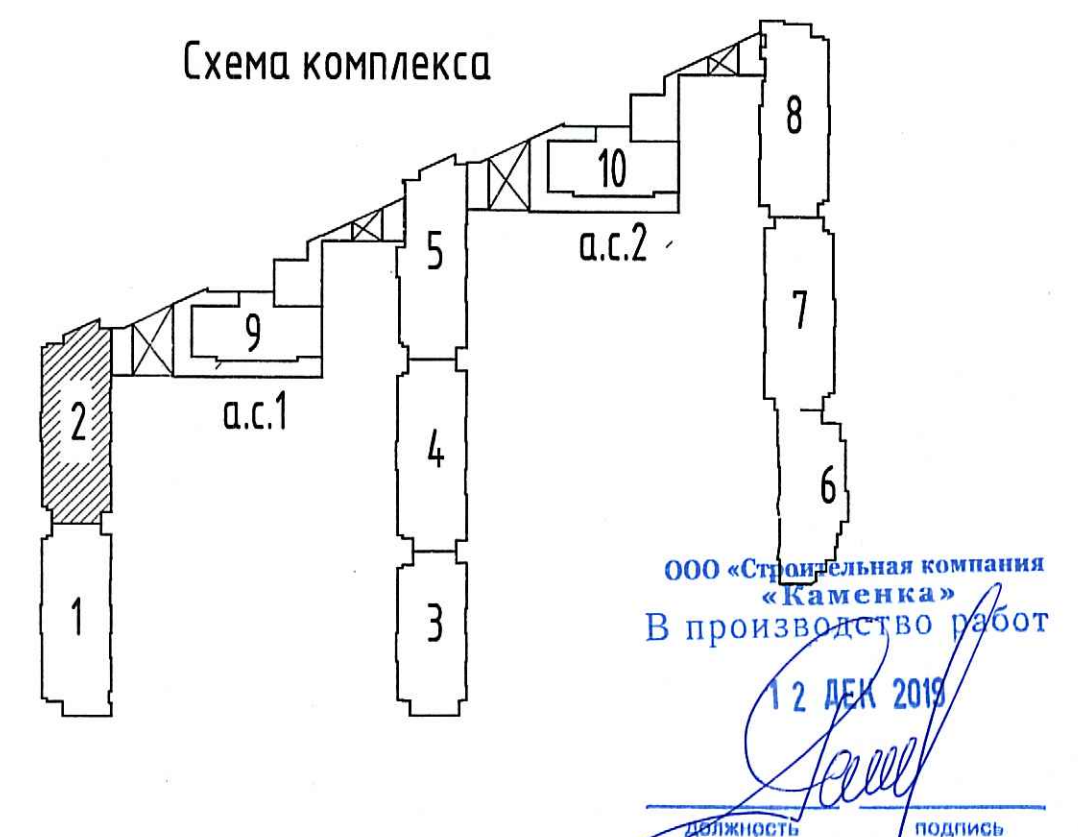

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕК 2019
сотрудник ТО

ООО «Специальная компания «ТехСтеленка»
В производство работ
12 ДЕК 2019

04/17 - 4 - 08/19				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подвальными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Конюшенный проспект, участок 1 (казе-эпопидне переименован с рекой Коненкой), кадастровый № земельного участка 7834-0042811950.		
1	1	-	189-19	12.19	Жилой комплекс	Специя Лист Листов
Изм.	Кол.чч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Р 16
Г.л. спец.	Мильникова	12.19				
Разработал	Ланмарев	12.19				
Разработал	Петлицкая	12.19				
Исполнил	Липатова	12.19				
Н. контр.	Мильникова	12.19				
Отопление и вентиляция. Секция 2. План 8-10 этажа.						ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург