

(21-300-1200) (2,0)
на стп. 2,2 м от пола


- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - ① — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ — решетка в витражных конструкциях
 - ← — клапан циркуляции воздуха KIB-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (важной стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (важной стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости E130.
6. В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при необходимости установка клапана KIB) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезерки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезерки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель сварки, в верхней части сварки.
 Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. KIB устанавливается на стп. 2,2 м от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
9. Данный проект распространять совместно с проектами 04/17-4-084, 04/17-4-085

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕК 2019
сотрудник ТО

Схема комплекса

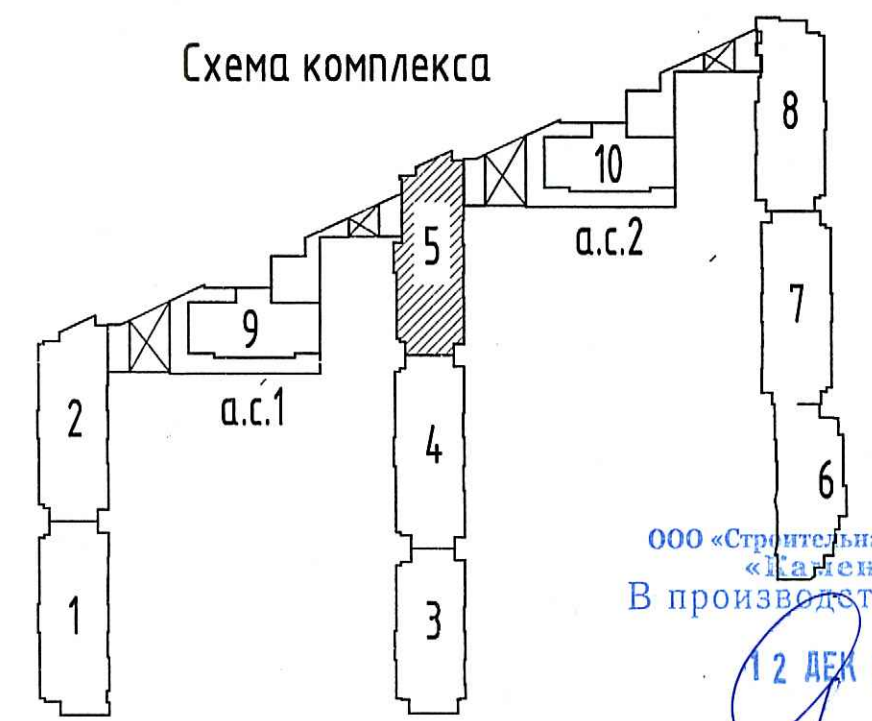

ООО «Строительная компания «Лангедж»
В производство работ
12 ДЕК 2019

04/17 - 4 - 082			
1	1	190-19	12.19
Изм.	Жол.ч.	Лист	Подпись
л. спец.	Мельникова		12.19
Разработал	Панарев		12.19
Разработал	Петличья		12.19
Исполнил	Липатова		12.19
Н. контр.	Мельникова		12.19
Многоквартирный жилой дом со вспомогательными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командарский проспект, участок 1 (взв.-западнее перекрестка с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:1950.			
Жилой комплекс		Стация	Лист
		P	32
Отопление и вентиляция. Секция 5. План 24 этажа.		ООО «Простор-Ль Санкт-Петербург»	