


- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
  - T2 — обратный трубопровод
  - ⊕ — нумерация горизонтальных веток
  - — приточный клапан Air-Box Comfort
  - ▨ — решетка в вытяжных конструкциях
  - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

- Примечание:**
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
  - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
  - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
    - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
    - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  - Все шпатель ДВ и ДЛ выполнять герметично с нормируемым пределом герметичности Е30.
  - В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук. При невозможности установки клапана КИВ) следующий образец:
    - горизонтально над балконной дверью;
    - при открывающемся окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
    - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
  - Во всех квартирах-студиях 2 приточных устройства.
  - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
  - КИВ устанавливается на отл. 2,2м от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
  - Данный проект рассматривать совместно с проектами 04/17-4-084, 04/17-4-085.

ООО «Строительная компания «Каноник»  
 В производство работ  
 12 ДЕК 2019  
 Подпись: [Signature]

Схема комплекса

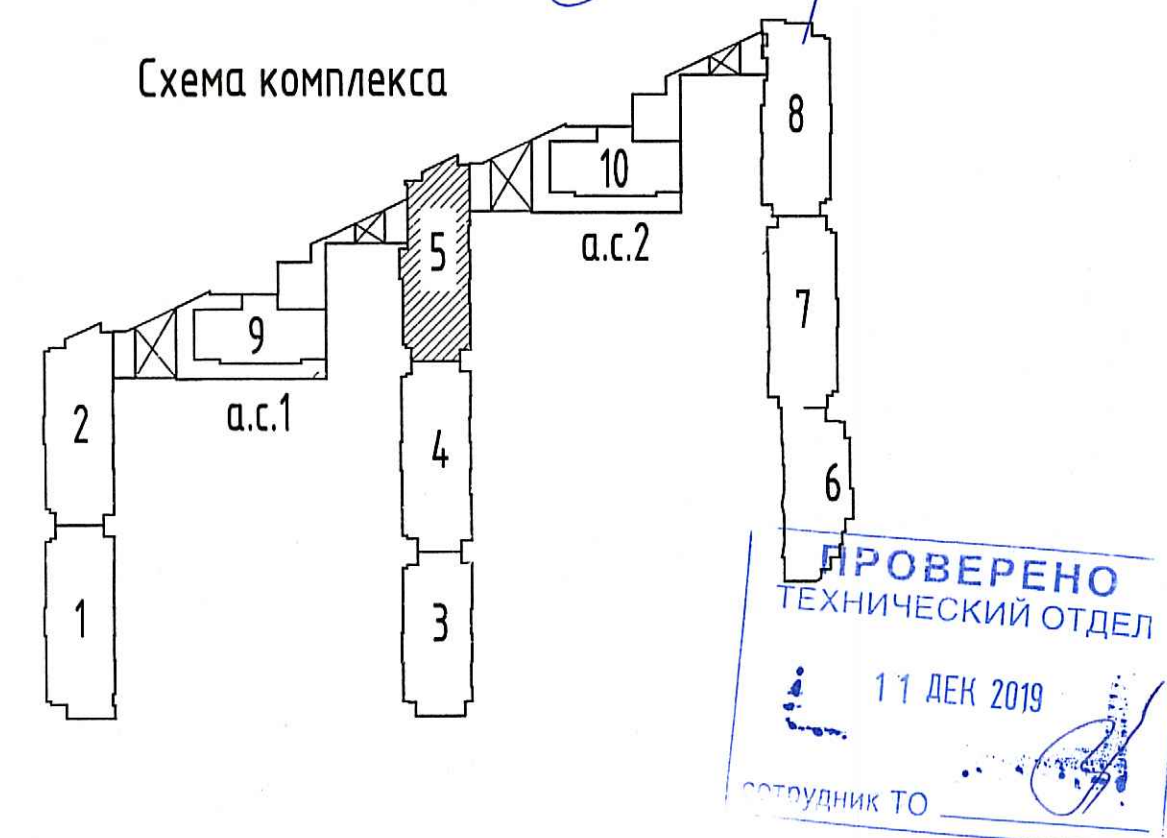

ПРОВЕРЕНО  
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
 11 ДЕК 2019  
 Подпись: [Signature]

04/17 - 4 - 082			
Мультиквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Конюшенный проспект, участок 1 (без-западные пересечения с районом Каноник), кадастровый № земельного участка 78-34-004/2018/059			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.
1	1	-	190-19
Гл. спец.	Мильникова	12.19	12.19
Разработал	Пономарев	12.19	12.19
Разработал	Петушица	12.19	12.19
Исполнил	Липатова	12.19	12.19
Н. контр.	Мильникова	12.19	12.19
Жилой комплекс		Стандия	Лист
Отопление и вентиляция. Секция 5. План 3-7 этажа.		Р	27
ООО «Простор-Ъ» Санкт-Петербург			

Инв. подл. Подп. и дата Взам. инв. №