

- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
  - T2 — обратный трубопровод
  - ① — нумерация горизонтальных веток
  - — приточный клапан Air-Box Comfort
  - решетка в витражных конструкциях
  - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125


**Примечание:**

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100х100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормированном пределом огнестойкости Е90.
6. В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
  - горизонтально над балконной дверью;
  - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
  - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 Всево в квартире-студии 2 приточных устройства.
7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отк. 2,2ч от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от окна-дверного проема по горизонтали.
9. Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-0B2.

ООО «Строительная компания «Каненка»  
в производство работ

12 АПК 2019  
*[Подпись]*  
подпись

Схема комплекса

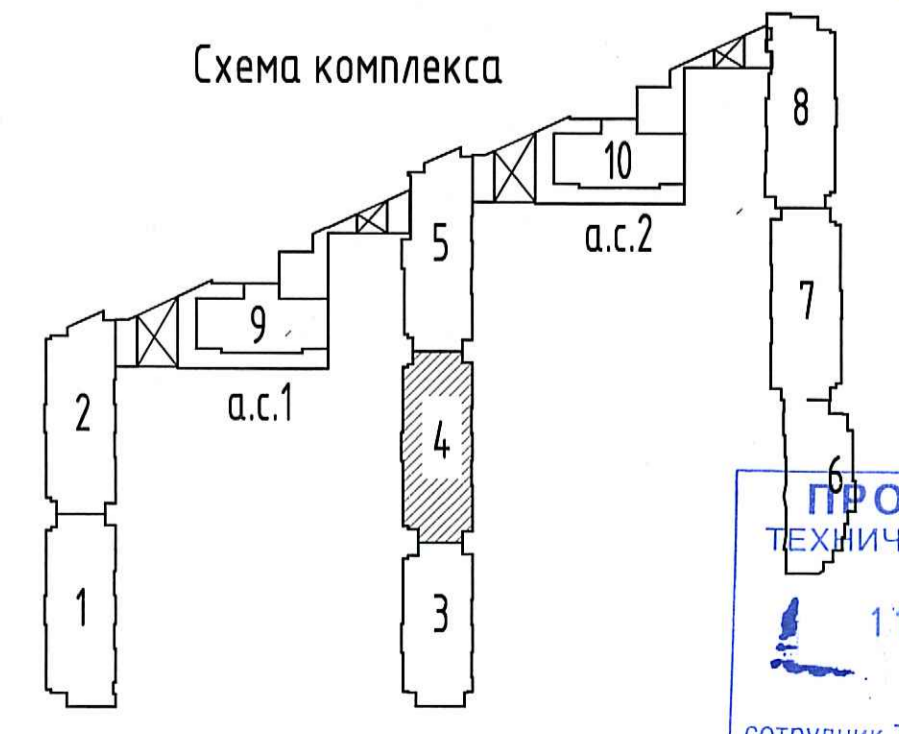

**ПРОВЕРЕНО**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
11 АЕК 2019  
сотрудник ТО

<b>04/17 - 4 - 0B2</b>				
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Конендонский проспект, участок 1 (северо-западная пересечение с рекой Каненкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0040428:11959.				
Изн.	Коллж.	Лист	Индок.	Подпись
г.л. спец.	Мильникова	10.19		
Разработал	Понмарёв	10.19		
Разработал	Петлищкая	10.19		
Исполнил	Липатова	10.19		
Н. контр.	Мильникова	10.19		
<b>Жилой комплекс</b>				
Стация	Лист	Листов		
Р	13			
Отопление и вентиляция. Секция 4. План 1 этажа.				
ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург				

Имя и фамилия  
Подп. и дата  
Взам. инб.Н