

этаж	радиатор	n
3-10	C22-300-1000	2,5
11-13	C22-300-1100	2,5

этаж	радиатор	n
3-10	C11-500-500	1,5
11-13	C11-500-600	1,5

Условные обозначения:
 - T1 - подающий трубопровод
 - T2 - обратный трубопровод
 - 1 - нумерация горизонтальных веток

- приличный клапан Air-Box Comfort
 - решетка в витражных конструкциях
 - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
- Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
- При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- Все шпатель ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом осевых смещений Е30.
- В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
- Всего в квартире-студии 2 приличных устройства.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
- КИВ устанавливается на отк. 2,2м от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
- Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-085.

Фрагмент 1
М 1:50


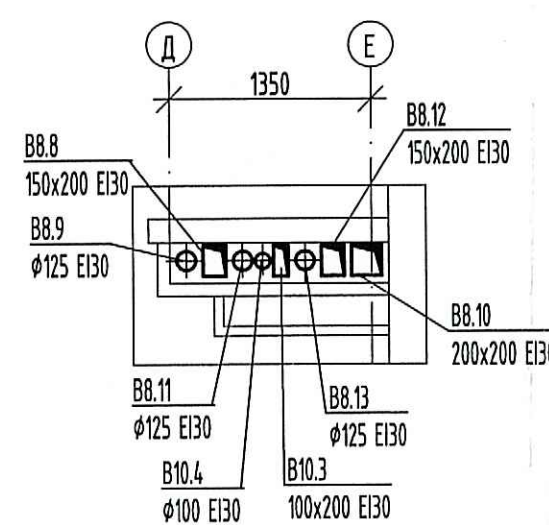


Схема комплекса

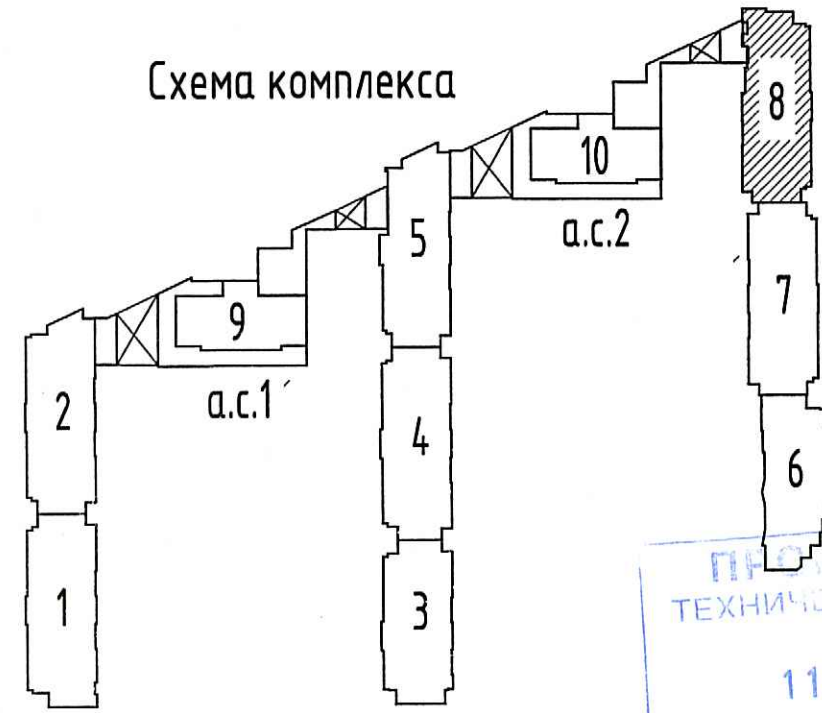

ООО «Строительная компания «Жемчужка»
 В производство работ

22 ДЕКА 2019

Подпись

ПРИНЯТО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 11 ДЕКА 2019
 сотрудник ТО

04/17 - 4 - 085					
1	1	-	191-19	12.19	
Изм.	Кол.чт.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
Гл. спец.	Мильникова				12.19
Разработал	Аномарёв				12.19
Разработал	Темляцкая				12.19
Исполнил	Лулатова				12.19
Н. контр.	Мильникова				12.19

Жилой комплекс		
Отопление и вентиляция. Секция 8. План 3-13 этажа.	Стация	Лист
	Р	26

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (без-заполнен пересечением с рекой Коменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:2019:050.	ООО «Простор-Ль Санкт-Петербург
--	------------------------------------