

**Условные обозначения:**


- T1 — подающий трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- (1) — нумерация горизонтальных веток
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- ▬ — решетка в дилатричных конструкциях
- ← — клапан фильтрации воздуха КИВ-125

**Примечание:**

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шпильки ДВ и ДП выполнять зарезьными с нормируемым пределом огнестойкости Е30.
6. В соответствии с заданием на проектирование оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
  - горизонтально над балконной дверью;
  - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
  - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположной стороне от петель створки, в верхней части створки.
7. Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
9. КИВ устанавливается на отст. 22мм от чистого пола (асб.), на расстоянии не менее 300 мм от окна-дверного проема по горизонтали.

ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производство работ  
12 АЕК 2019  
*Подпись*  
подпись

Схема комплекса

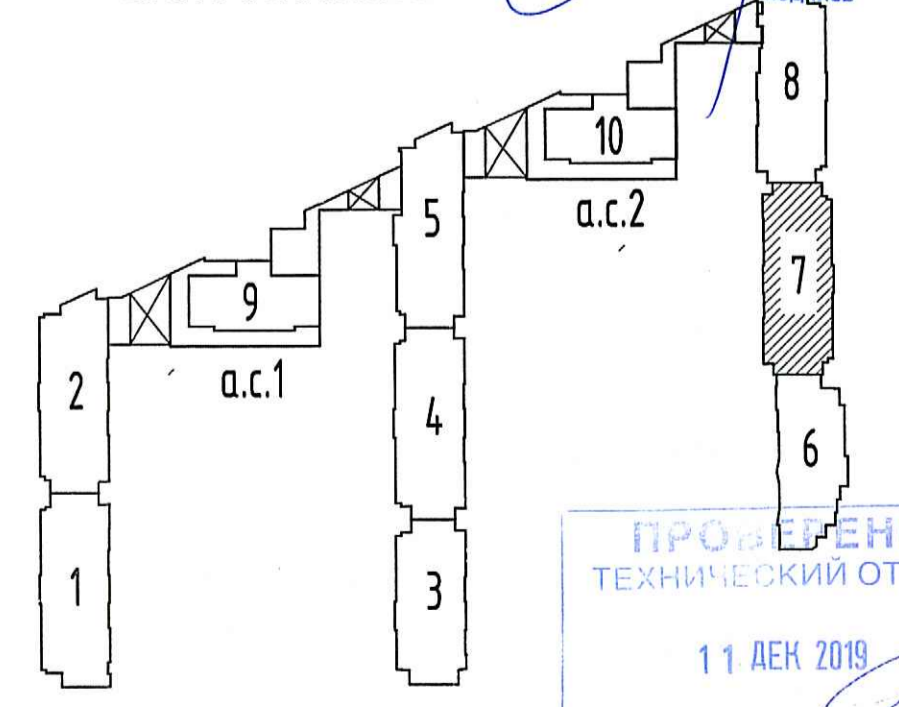

ПРОЧЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
11 АЕК 2019  
сотрудник ТО

04/17 - 4 - ОВ3			
1	1	-	19.19
Изм.	Кол.чл.	Лист	Подк.
Гл. спец.	Мильникова	12.19	12.19
Разработал	Яномарев	12.19	12.19
Разработал	Петлицкая	12.19	12.19
Исполнил	Липатова	12.19	12.19
Н. контр.	Мильникова	12.19	12.19

Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Конендовский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78.34.004/2017/59.

Стандия	Лист	Листов
Р	18	

Жилой комплекс  
Отопление и вентиляция.  
Секция 7. План 23 этажа.

ООО «Простор-Ль»  
Санкт-Петербург