


этаж	радиатор	n
3-9	С11-500-500	15
10-12	С11-500-600	15

ООО «Строительная компания «Каналка»
В производство работ

12 ДЕК 2019

Подпись: _____
Должность: _____

Схема комплекса

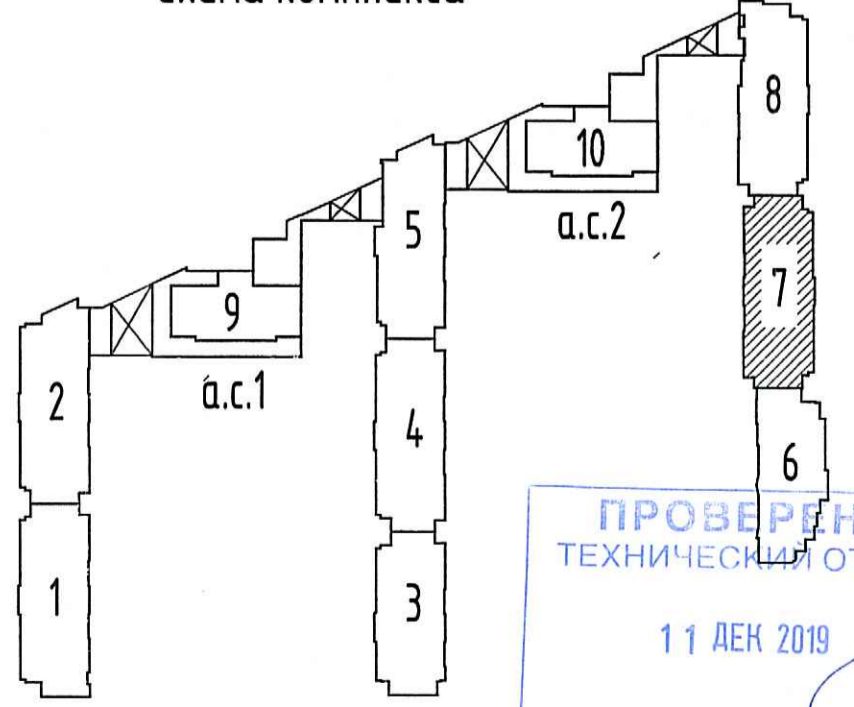

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕК 2019
сотрудник ТО _____

- Условные обозначения:**
- T1 - подающий трубопровод
 - T2 - обратный трубопровод
 - 1 - нумерация горизонтальных веток
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ - решетка в витражных конструкциях
 - ← - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно обозначены от стены.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормированном пределом огнестойкости Е30.
6. В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при необходимости установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
7. Замену уплотнителя балконной двери во внешнюю контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отк. 2,2м от чистого пола (а.с.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.

04/17 - 4 - ОВЗ				
1	1	-	191-19	12.19
Изм.	Кол.чт.	Лист	№век.	Подпись
Гл. спец.	Мыльникова	12.19		
Разработал	Тономарёв	12.19		
Разработал	Петлицкая	12.19		
Исполнил	Липатова	12.19		
Н. контр.	Мыльникова	12.19		
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Коненанский проспект, участок 1 (взаг.-западнее пересечения с рекой Каналкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:1950.				
Жилой комплекс		Стация	Лист	Листов
Отопление и вентиляция. Секция 7. План 3-12 этажа.		P	15	
		ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		

Инв.№ подл. Пост. и дата Взам. инв.№