

- Условные обозначения:
- T1— — подающий трубопровод
 - T2— — обратный трубопровод
 - ① — нумерация горизонтальных веток
 - ①① — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
 - ←KIB-125← — клапан инфильтрации воздуха KIB-125


Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрываемом окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
7. Клапан инфильтрации воздуха KIB-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу KIB-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

ООО «Строительная компания «Каменка»
 В производство работ
 06 АВГ 2019
 Подпись: _____
 Должность: _____

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 06 АВГ 2019
 сотрудник ТО _____

Инв.№ подл. Подп. и дата Взам. инв.№

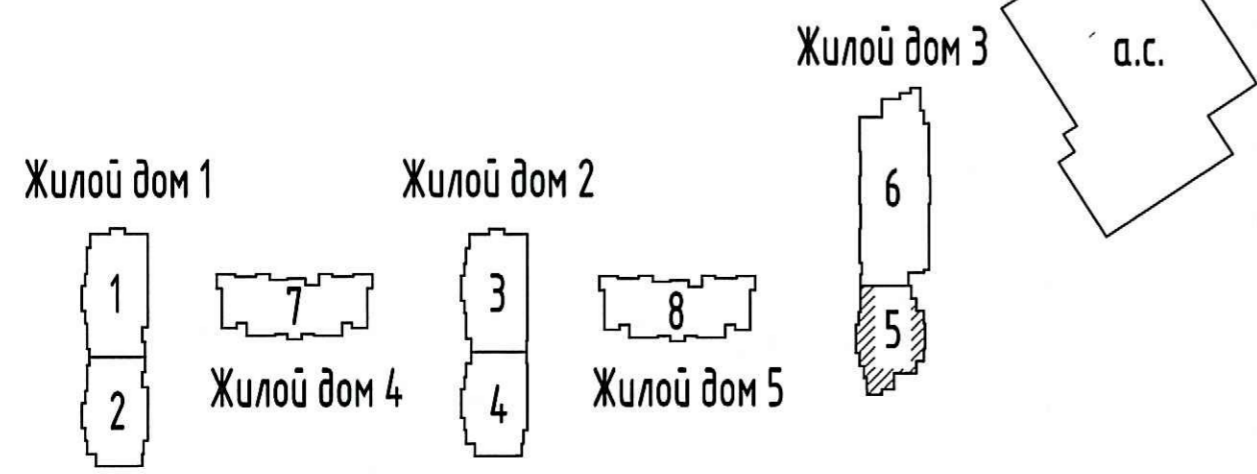

| | | | | | | |
|---|------------|------|------|---------------------------|-------|------------------------------------|
| | | | | 05/17 - 5 - 0B3 | | |
| Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004281:11949. | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Ндк. | Подпись | Дата | |
| | | | | М.П. Широченко | 06.19 | |
| Гл. спец. | Мельникова | | | М.П. Широченко | 06.19 | |
| Вед. инженер | Широченко | | | | | |
| Н. контр. | Мельникова | | | М.П. Широченко | 06.19 | |
| | | | | Жилой комплекс | | Стация |
| | | | | Секция 5. План 2 этажа | | Лист |
| | | | | | | Листов |
| | | | | | | Р 4 |
| | | | | | | ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург |