

Условные обозначения:


- T1 — подающий трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- ① — нумерация горизонтальных веток
- ⑪ — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
- ← KIB-125 ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
7. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

ООО «Строительная компания «Каменка»
 В производство работ
 06 АВГ 2019
 Должность: _____ Подпись: _____
ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 06 АВГ 2019
 Сотрудник ТО: _____

Инв.Н подл. Погр. и дата Взам. инв.Н

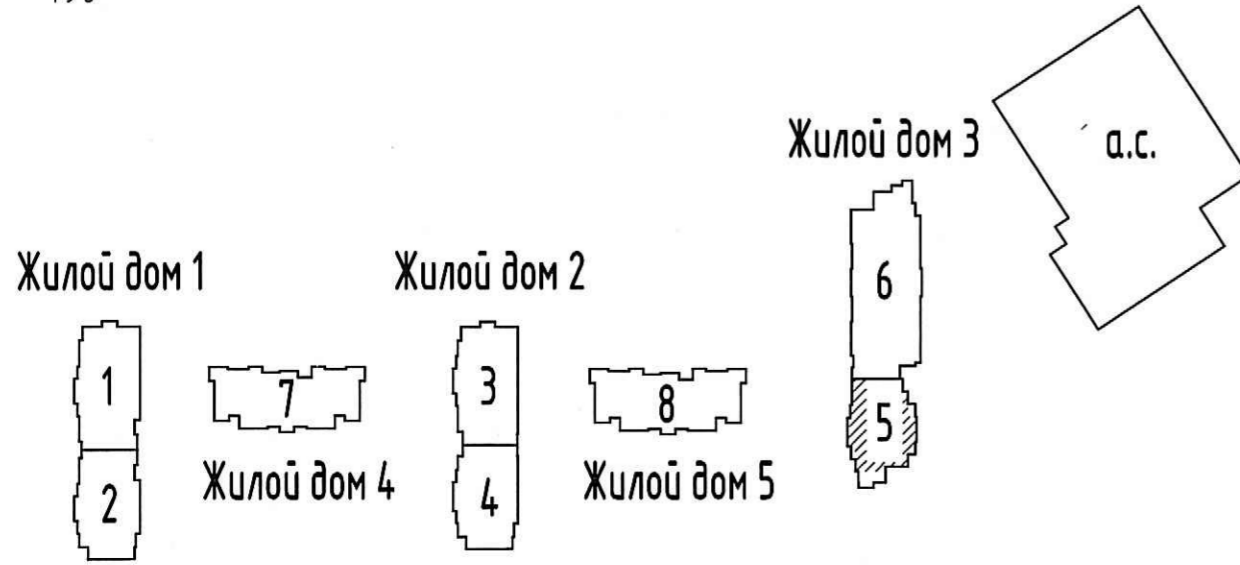

						05/17 - 5 - 0B3			
						Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоярусным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комendantский проспект, участок 1 (юго-западное пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11949.			
Изм.	Кол.чч	Лист	Ивок.	Подпись	Дата	Жилой комплекс	Стандия	Лист	Листов
Гл. спец.	Мильникова				06.19		Р	8	
Вед. инженер	Щироченко				06.19				
Н. контр.	Мильникова				06.19	Секция 5. План 25 этажа	ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		