

Примечание: Воздуховод завести в отверстие до решетки. Зазор между воздуховодом и стеной заделать на всю глубину теплоизоляционной пеной. Группа горючести пены – НГ

Условные обозначения:


- Т1 - подающий трубопровод
- Т2 - обратный трубопровод
- 1 - нумерация горизонтальных веток
- 11 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- [Symbol] - приточный клапан Air-Box Comfort
- [Symbol] - наружная решетка в витражных конструкциях
- [Symbol] - клапан инфильтрации воздуха КИБ-125

ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производство работ

06 АВГ 2019

Подпись: [Signature]

**ПРОВЕРЕНО**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
06 АВГ 2019  
сотрудник ТО [Signature]

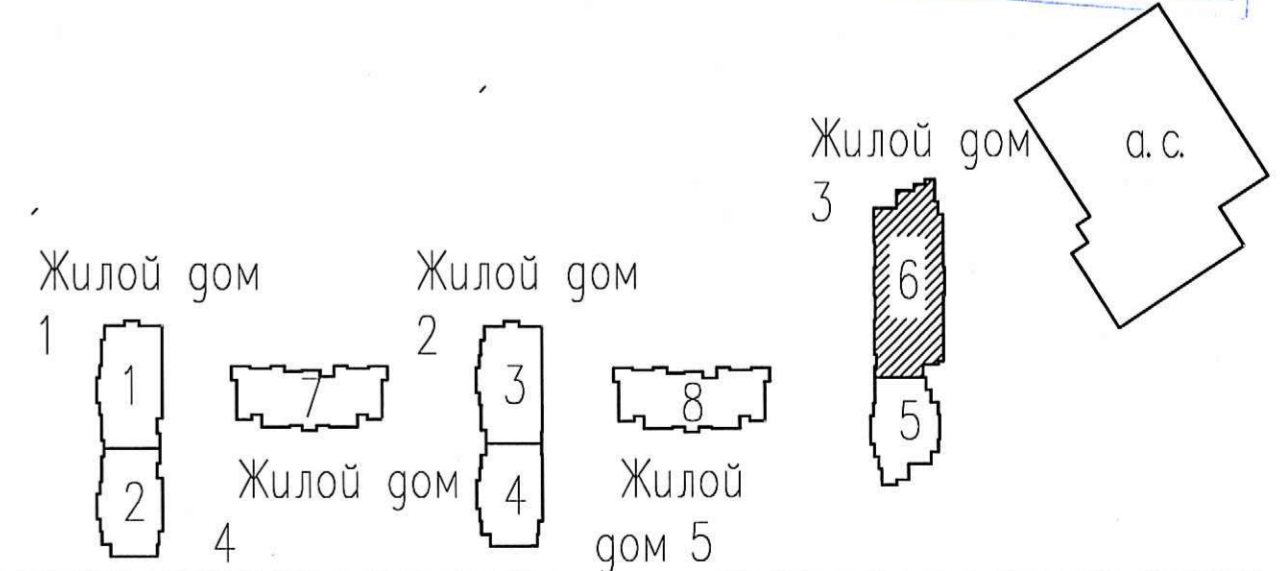

- Примечание:
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
  - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
  - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
    - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
    - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  - В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезерочки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезерочки в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
  - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производит строго напротив места установки клапана.
  - Клапан инфильтрации воздуха КИБ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИБ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

				<b>05/17 - 5 - ОБЗ</b>		
1	-	зам.	103-19	[Signature]	07.19	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (без-зональное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 79:34:0004:281:194.9.
Изм.	Кол.чл.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
л. спец. Вед.	Мильников	[Signature]	06.19			Жилой комплекс Секция 6. План 1 этажа
инженер	Широченко	[Signature]	06.19			
Н. контр.	Мильников	[Signature]	06.19			Страница Лист Листов Р 17

