


ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
06 АВГ 2019

Подпись

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
06 АВГ 2019
сотрудник ТО

Условные обозначения:

- T1 — подающий трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- 18 — нумерация горизонтальных веток
- 11 — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
- ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

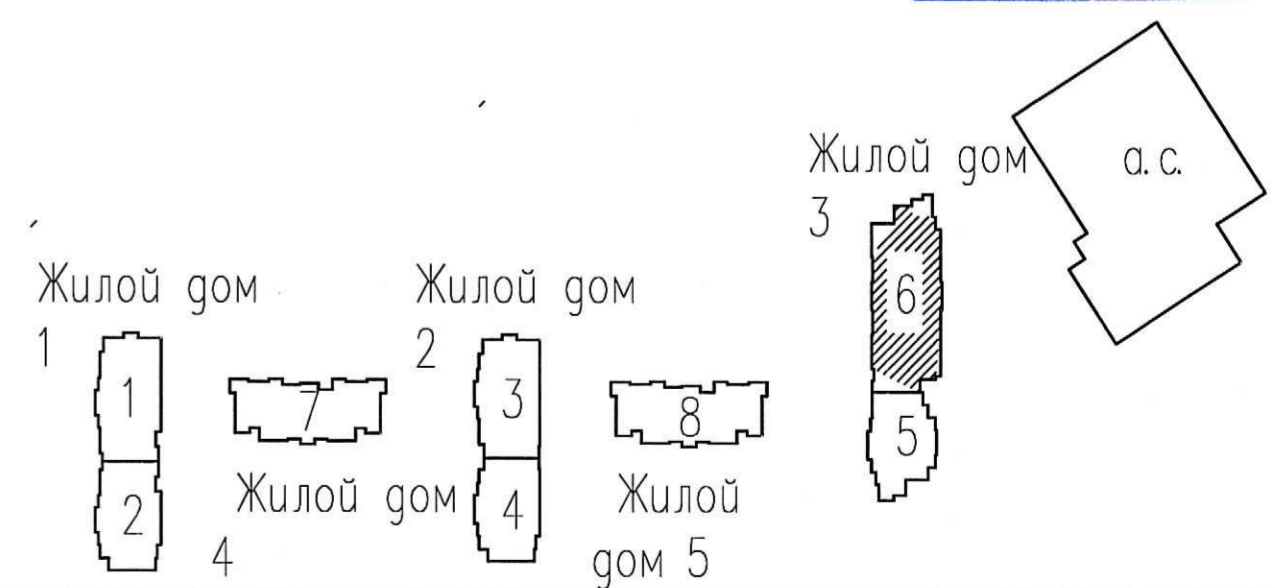

- Примечание:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробираются по месту.
 3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 5. В соответствии с Законом на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне — в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 7. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане — не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

05/17 - 5 - ОВ3			
1	зам.	103-19	07.19
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Л. спец.	Мельников	06.19	
Вед.	Широченко	06.19	
Инженер			
Н. контр.	Мельников	06.19	
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (угол западное пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004281:194.9.			
Жилой комплекс		Стация	Лист
Секция 6.		Р	21
План 14-23 этажа		ООО «Простор-П» Санкт-Петербург	

Инв.№ подл. Поп. и дата Взам. инв.№