


**Условные обозначения:**

- T1 - подающий трубопровод
- T2 - обратный трубопровод
- 1 - нумерация горизонтальных веток
- 11 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Vox Comfort
- ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях
- ← - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производство работ

06 АВГ 2019  
*[Signature]*  
Должность: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

**ПРОВЕРЕНО**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
06 АВГ 2019  
Сотрудник ТО: *[Signature]*

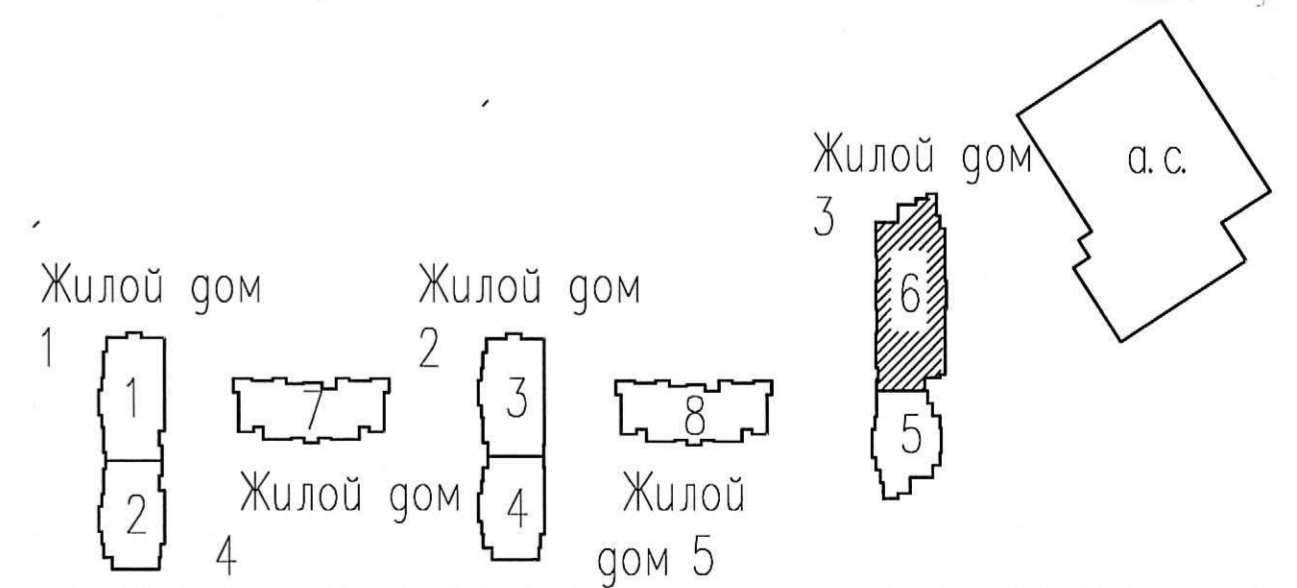

- Примечание:**
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
  - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
  - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
    - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
    - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  - В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirVox устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirVox Comfort.
  - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производит строго напротив места установки клапана.
  - Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

				<b>05/17 - 5 - ОВ3</b>		
				Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004:281:194:9.		
1	-	зам.	103-19	<i>[Signature]</i>	07.19	
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ок.	Подпись	Дата	
л. спец.	Мильников	<i>[Signature]</i>			06.19	Жилой комплекс
вед.	Широченко	<i>[Signature]</i>			06.19	
инженер						Секция 6. План 2 этажа
Н. контр.	Мильников	<i>[Signature]</i>			06.19	
				Страница	Лист	Листов
				P	18	
				ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		

Инв.Н. подл. | Пост. и дата | Взам. инв.Н.