



Фрагмент А

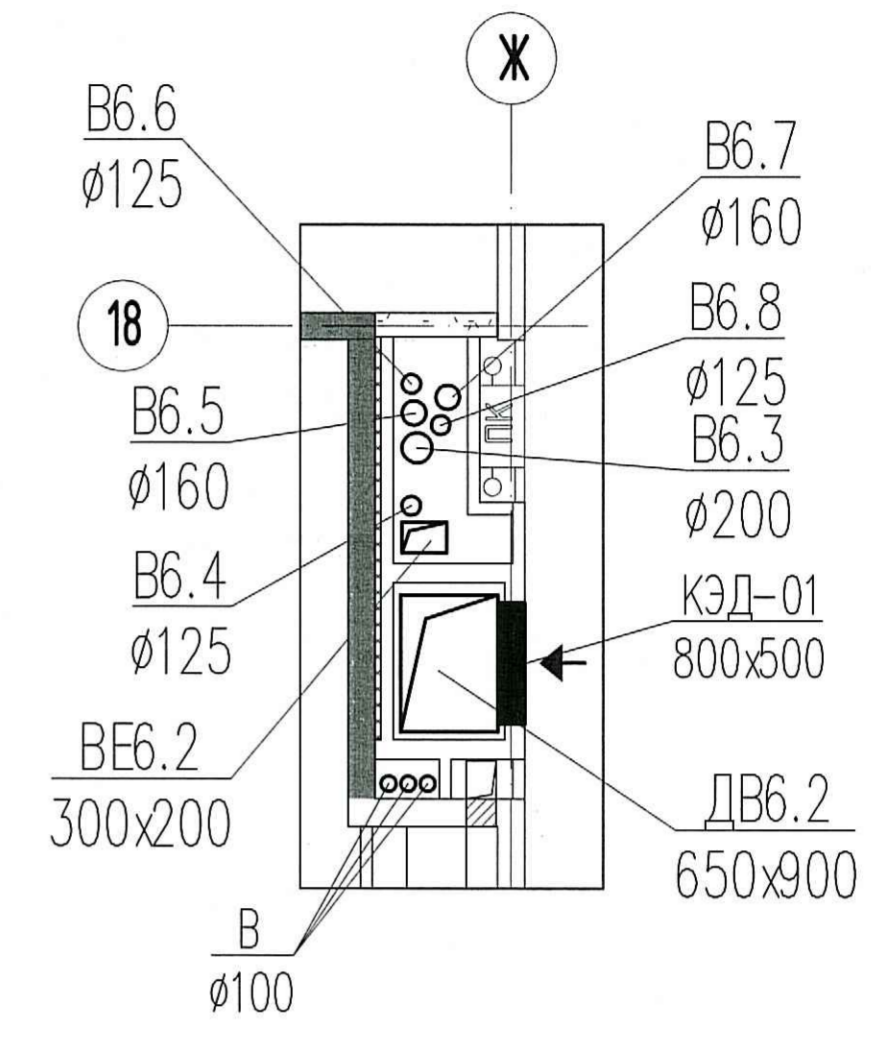

- Условные обозначения:
- T1- - подающий трубопровод
 - T2- - обратный трубопровод
 - ⊙ - нумерация горизонтальных веток
 - ⊕ - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▤ - наружная решетка в витражных конструкциях
 - ← - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

ПРОВЕРИТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
06 АВГ 2019
сотрудник ТО

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
06 АВГ 2019
Коллжность _____ Подпись _____

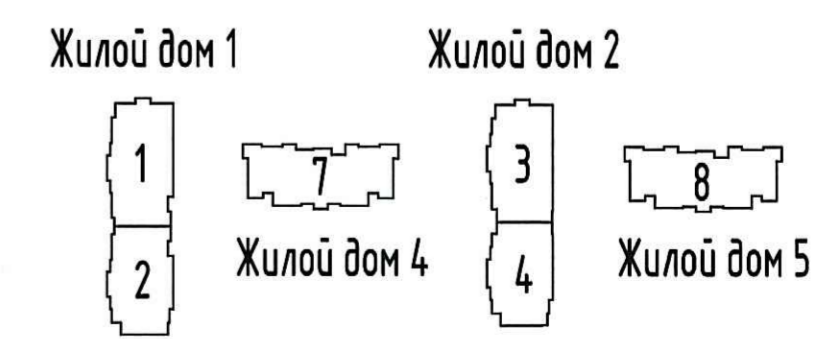

- Примечание:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 5. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 7. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

				05/17 - 5 - 0B3		
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменевский проспект, участок 1 (без-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004:285:194:9.						
Изм.	Кол.чл.	Лист	Издк.	Подпись	Дата	
Гл. спец.	Мильникова			06.19		Жилой комплекс
Вед. инженер	Шуроченко			06.19		
Н. контр.	Мильникова			06.19		Жилой дом 3 а.с.
				Секция 6. План 24 этажа		
				Страница 22		
				ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		

Инв.Н. подл. Подп. и дата Взам. инв.Н.