



Фрагмент А

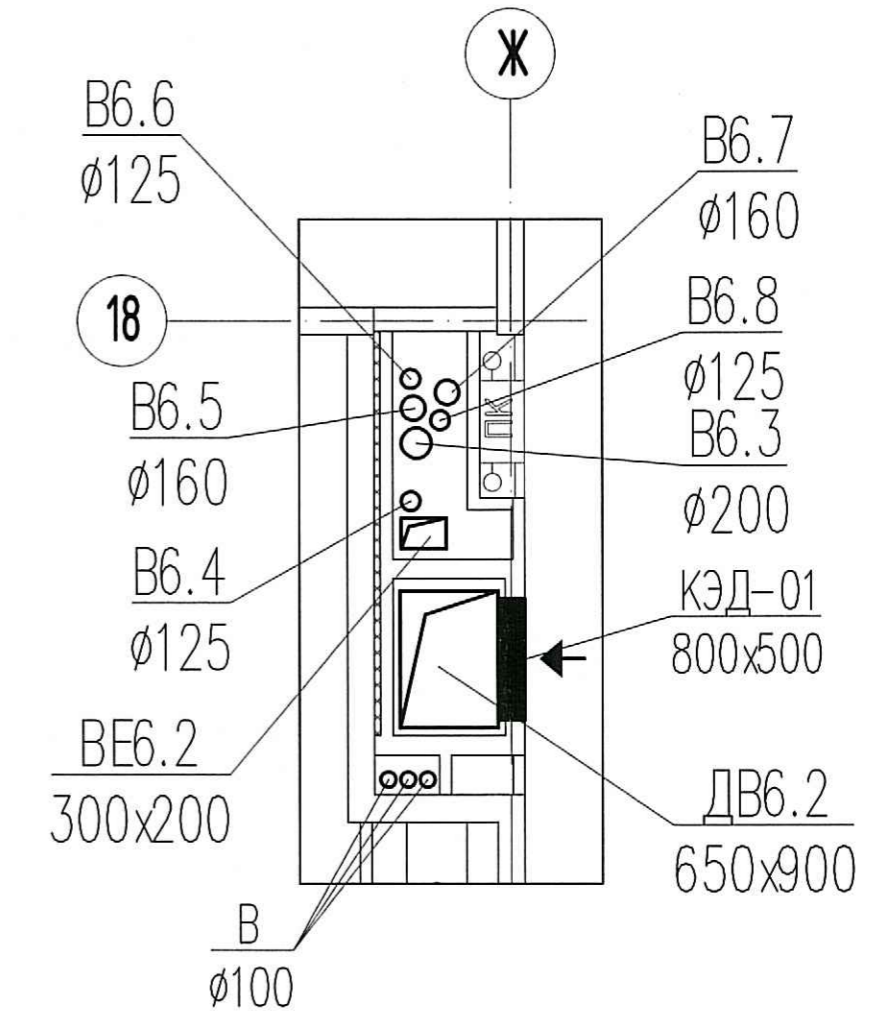

Условные обозначения

- T1 — подающий трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- ⊖ — нумерация горизонтальных веток
- ⊕ — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
- ↔ — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
 06 АВГ 2019
(Подпись)
 должность подпись

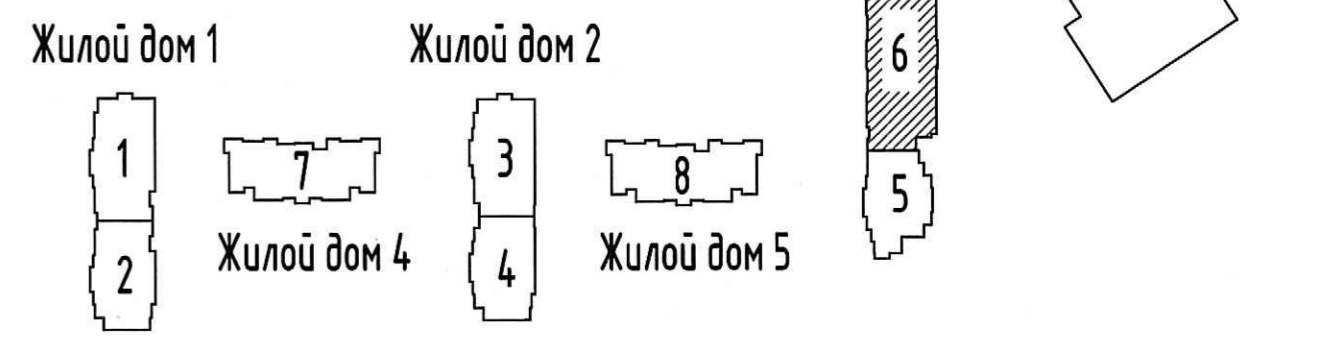

- Примечание:**
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне — в окно устанавливается клапан AirBox без фрезеровки, при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 - Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане — не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

				05/17 - 5 - 0B3				
				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Коммунальный проспект, участок 1 (угол западное пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка: 78:34:0004281:194.9.				
Изм.	Колуч	Лист	ИЛок.	Подпись	Дата	Стация	Лист	Листов
						Жилой комплекс	P	23
Г.л. спец.	Мыльников	Широченко		06.19	06.19	Жилой комплекс		
Вед. инженер	Мыльников	Широченко		06.19	06.19	Секция 6. План 25 этажа		
Н. контр.	Мыльников	Широченко		06.19	06.19			

И.М.Б.Н. подл. Пост. и дата Взам. инв.Б.И.