


- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - ① — нумерация горизонтальных веток
 - ② — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - — приточный клапан Air-Vox Comfort
 - ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
 - ← KIB-125 — клапан инфильтрации воздуха KIB-125

ООО «Строительная компания «Каменка»
 В производство работ
 06 АВГ 2019

 Подпись

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 06 АВГ 2019
 СОТРУДНИК ТО _____

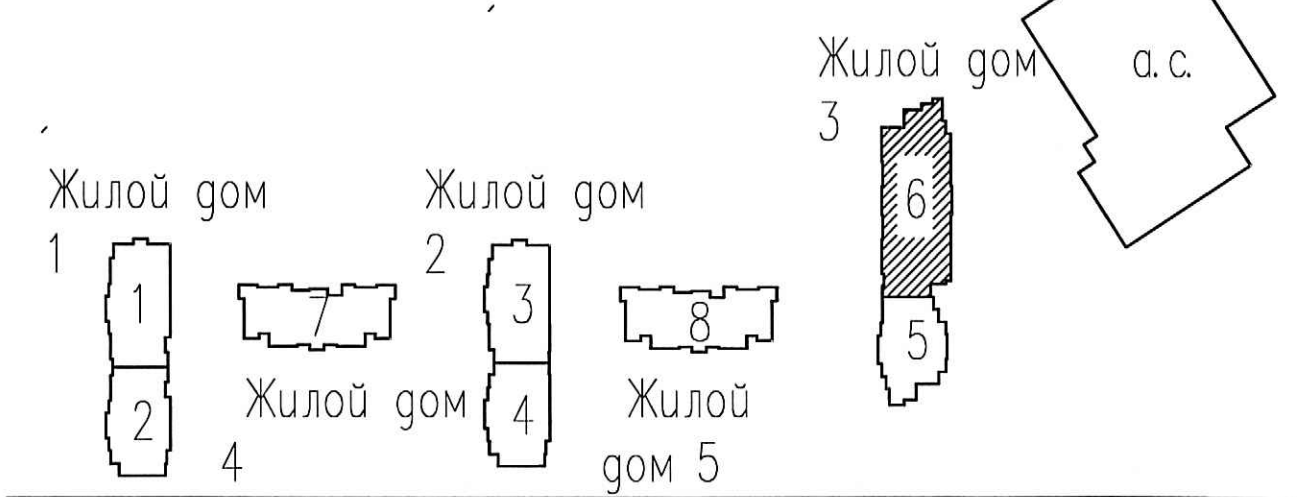

- Примечание:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 5. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirVox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне - в окне установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки; при неоткрываемом окне установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirVox Comfort.
 6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 7. Клапан инфильтрации воздуха KIB-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу KIB-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

				05/17 - 5 - ОВ3		
1	-	зам.	103-19	07.19	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоярусным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командитский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 7834-00042811949.	
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
л. спец.	Мильников				06.19	Жилой комплекс
вед.	Широченко				06.19	
инженер						Секция 6.
Н. контр.	Мильников				06.19	План 3 этажа
					Стация	Лист
					Р	19

Инв.Н. подл. Поп. и. дата. Взом. ш.№.Н.