


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
06 АВГ 2019
сотрудник ТО

- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - ⊙ — нумерация горизонтальных веток
 - ⊕ — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
 - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
06 АВГ 2019
подпись

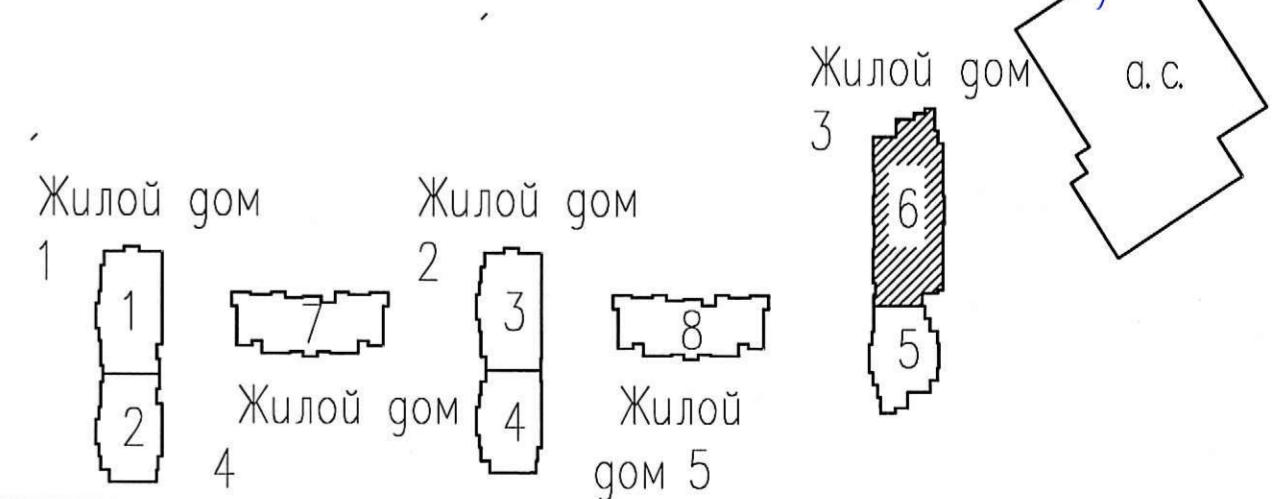

- Примечание:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 5. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне — в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 7. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане — не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО «Инженерное оборудование».

				05/17 - 5 - ОВЗ		
1	-	зам. 103-19	07.19	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (угол западное пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004281:1194.9.		
Изм.	Кол.чч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
д.л. спец.	Мяльникова				06.19	Жилой комплекс
вед.	Широченко				06.19	
инженер						Секция 6. План 4-13 этажа
Н. контр.	Мяльникова				06.19	
				Страница	Лист	Листов
				Р	20	
				ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		

Исполн. подл. Попл. и дата. Взам. инв.Н