

ООО «Строительная компания «Каменка»
 В производство работ
 31 ИЮЛ 2019


- Условные обозначения:
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - ① — нумерация горизонтальных веток
 - ①① — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
 - ← KIB-125 — клапан инфильтрации воздуха KIB-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
7. Клапан инфильтрации воздуха KIB-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу KIB-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 30 ИЮЛ 2019
 СОТРУДНИК ТО

Инв.№ подл. Поп. и дата Взам. инв.№

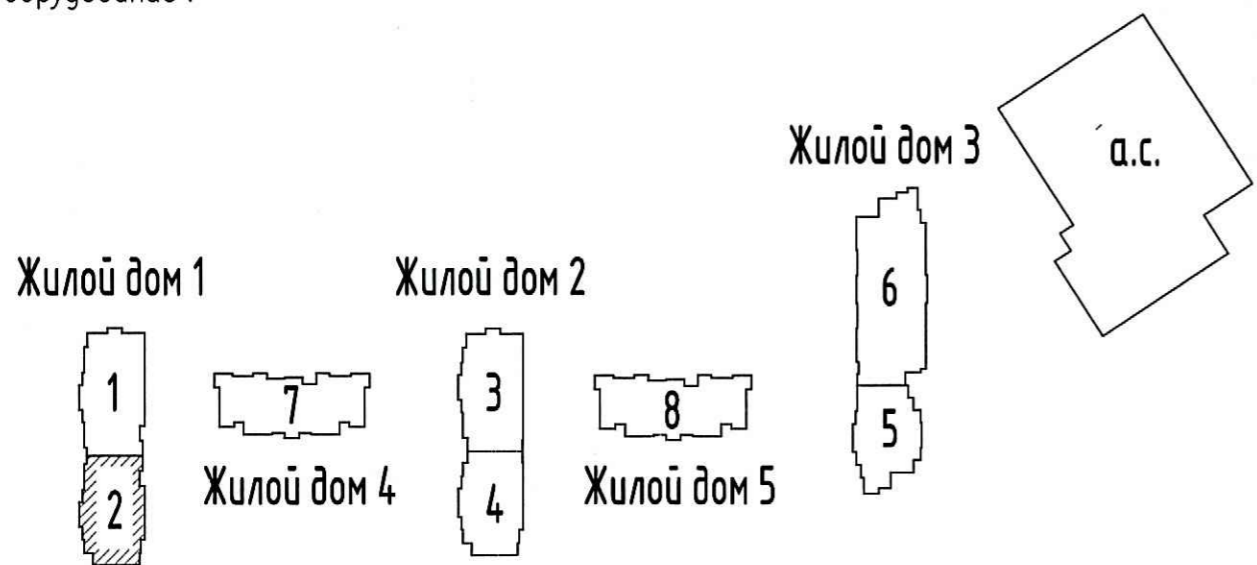

05/17 - 5 - 0B1					
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11949.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подпись	Дата
				Широченко	06.19
Гл. спец.	Мыльникова			Широченко	06.19
Вед. инженер	Широченко				
Н. контр.	Мыльникова			Широченко	06.19
Жилой комплекс			Стация	Лист	Листов
Секция 2. План 1 этажа			P	18	32
			ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		