

Условные обозначения:


- T1 — подающий трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- ① — нумерация горизонтальных веток
- ⑪ — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
- ← KIB-125 — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
7. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

Проверенная компания
«Каменка»
 В производство работ
 3 1 июля 2019
 [Подпись]
 должность _____ подпись _____
ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 3 0 июля 2019
 сотрудник ТО _____

Инв.Н. подл. Подп. и дата Взам. инв.Н.

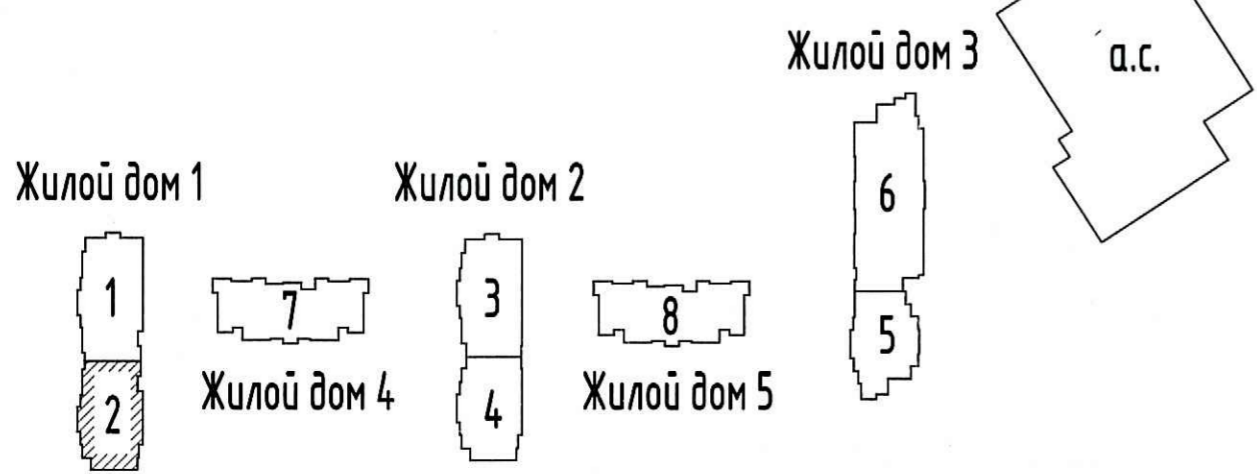

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 05/17 - 5 - 0B1 | | | | | |
| Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:11949. | | | | | |
| 1 | - | зам. | 101-19 | [Подпись] | 07.19 |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Гл. спец. | Мыльникова | [Подпись] | 06.19 | | |
| Вед. инженер | Широченко | [Подпись] | 06.19 | | |
| Н. контр. | Мыльникова | [Подпись] | 06.19 | | |
| Жилой комплекс | | | Стация | Лист | Листов |
| Секция 2. План 2 этажа | | | P | 19 | 32 |
| ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург | | | | | |