

ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производстве работ  
31 июля 2019

Условные обозначения:


- T1 → — подающий трубопровод
- T2 ← — обратный трубопровод
- ① — нумерация горизонтальных веток
- ⑩ — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
- ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне — в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрываемом окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
7. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане — не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

**ПРОВЕРЕНО**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
30 июля 2019  
сотрудник ТО

Инв.Н посл. | Поп. и дата | Взам. инв.Н

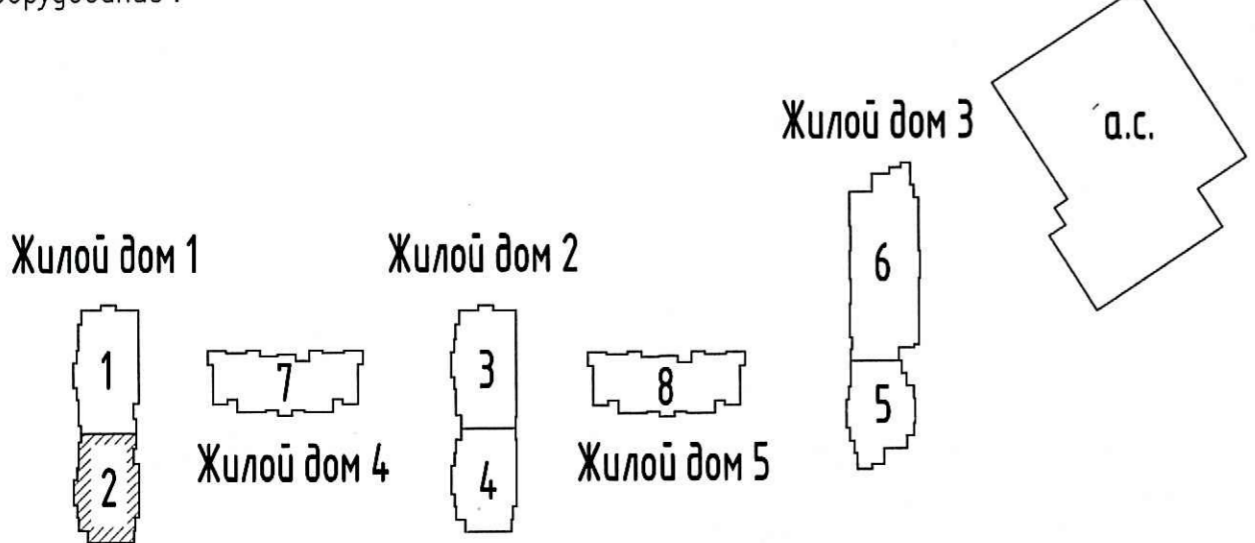

				05/17 - 5 - 0B1		
1	-	зам.	101-19	07.19	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11949.	
Изм.	Кол.чч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Гл. спец.	Мильникова				06.19	Жилой комплекс
Вед. инженер	Широченко					Стандия
						Лист
						Листов
						Р
						24
						32
				Секция 2. План 20 этажа		
				ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург		
Н. контр.	Мильникова				06.19	